

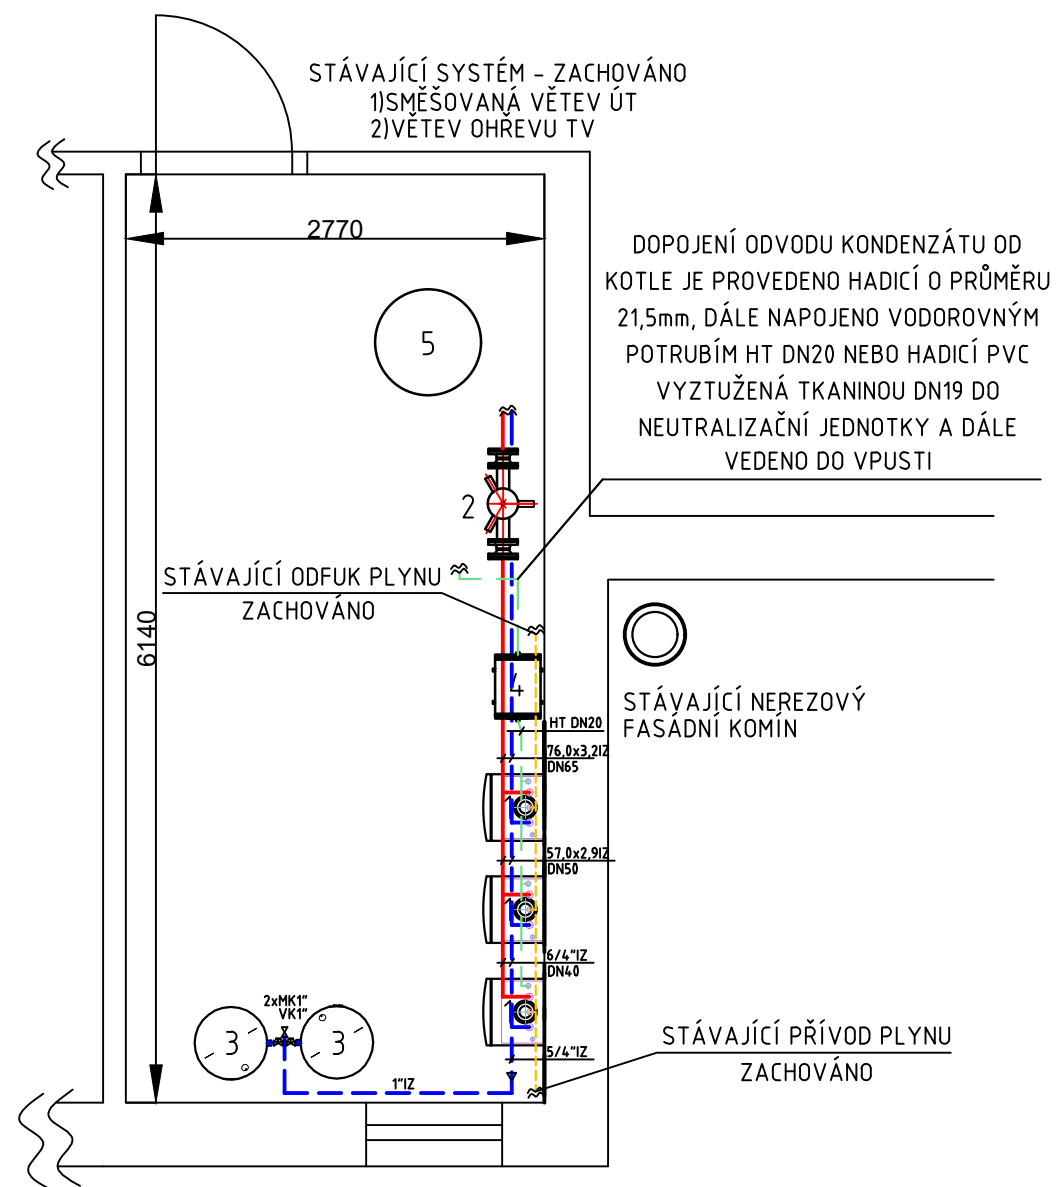




#### LEGENDA POTRUBÍ

- TOPNÁ VODA - PŘÍVOD
- TOPNÁ VODA - ZPÁTEČKA
- KANALIZACE - ODVOD KONDENZÁTU
- PLYN

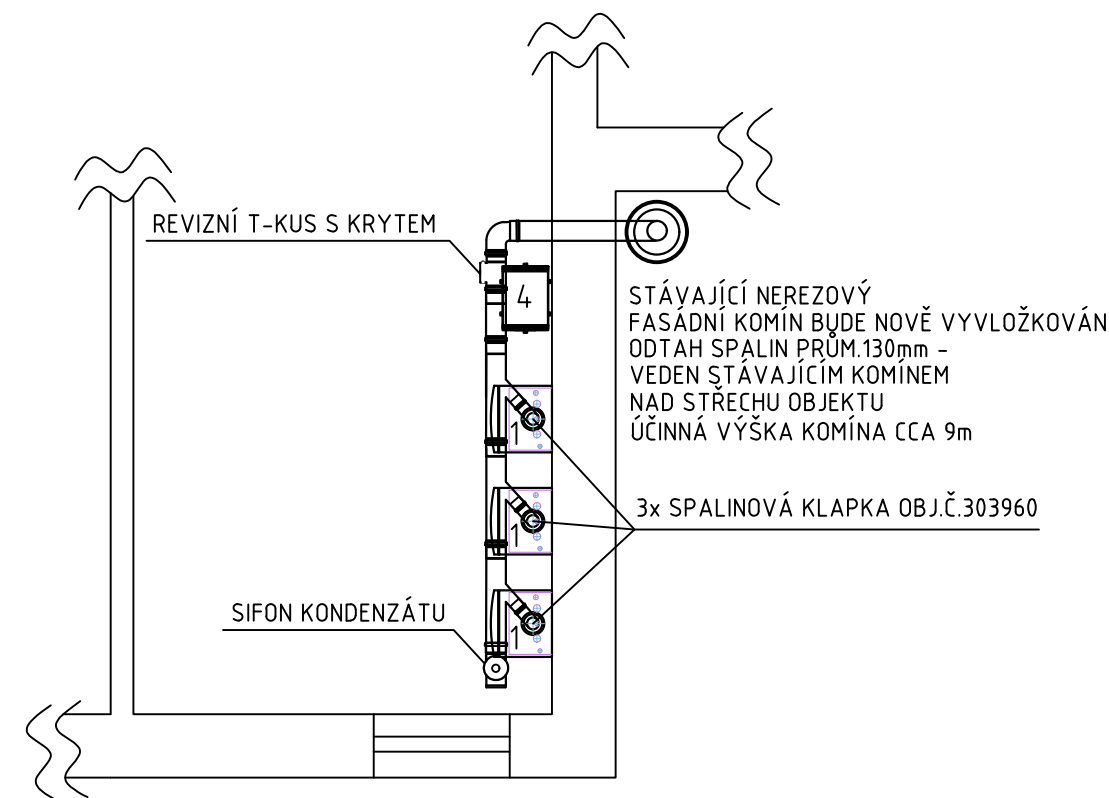

± 0,00 = 216,00 m.n.m.

te = -12°C

#### LEGENDA

- 1 - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL VU 486/5-5 ecoTEC plus - VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ZDROJŮ TEPLA ATTACK 50kW
  - 2 - HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ ETL EKOTHERM HVDT3 (12m3/hod) - STÁVAJÍCÍ, ZACHOVÁN
  - 3 - EXPANZOMAT REFLEX SL280/6 - VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ČKD DUKLA EXPANZOMAT B 280I - ZACHOVÁN OBJEM
  - 4 - NEUTRALIZAČNÍ JEDNOTKA KONDENZÁTU BEZ ČERPADLA VČ. NÁPLNĚ - NOVĚ DOPLNĚNA DO SYSTÉMU
  - 5 - NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK TV ANTI-KOR AKU - STÁVAJÍCÍ, ZACHOVÁN
- VÝŠKY VEDENÍ VEŠKERÉHO POTRUBÍ BUDOU ZACHOVÁNY

|                                                                                                     |                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| VYPRACOVAL:                                                                                         | ing. Lucie HENDRICHOVÁ                                                              | druh dokumentace: |
| INVESTOR:                                                                                           | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - VELKÁ CHUCHLE<br>U SKÁLY 262/2<br>159 00 PRAHA - VELKÁ CHUCHLE | DPS               |
| BYTOVÝ DŮM<br>RADOTÍNSKÁ 384 - 388, PRAHA - VELKÁ CHUCHLE<br>PŮDORYS STROJOVNY<br>ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |                                                                                     | část dokumentace: |
|                                                                                                     |                                                                                     | profese - D1.4.   |
|                                                                                                     |                                                                                     | datum:            |
|                                                                                                     |                                                                                     | 06/2025           |
|                                                                                                     |                                                                                     | měřítko:          |
|                                                                                                     |                                                                                     | 1:50              |
|                                                                                                     |                                                                                     | výkr.č.:          |
|                                                                                                     |                                                                                     | 1                 |